




SMS - Emniyet Yönetim Sistemi

EMNİYET BÜLTENİ



SAYI : 2023-02 Rev.01 TARİH : 28.06.2024

1 KONU ve AMAÇ

İstanbul Havalimanı'nda sigara içme alanlarının temiz bırakılması, yangın ve FOD oluşumuna sebebiyet verilmemesi konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2 KAPSAM ve YÜRÜRLÜK

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3 GİRİŞ

Hava tarafı bölgelerinde bulunan, İGA sorumluluğunda ve havalimanında faaliyet gösteren diğer kurum / kuruluşların sorumluluğunda bulunan sigara içme alanlarının kullanımından sonra temiz bırakılması, yangına sebebiyet verilmemesi için sigaraların metal küllüklere atılması ve FOD oluşumuna sebebiyet verilmemesi açısından plastik şişe, bardak, kağıt vb. atıkların çöp kovalarına atılması önem arz etmektedir.


4 UYGULAMA ESASLARI

- 1 A11 Pier Arkası - THY Teknik A.Ş
- 2 A11 Pier Arkası - THY Teknik A.Ş
- 3 A10 Pier Altı - THY Teknik A.Ş
- 4 A100 Hızlı Geçiş Tüneli - İGA (PBB Teknik)
- 5 G10 Pier Altı - TGS Yer Hizmetleri A.Ş
- 6 B200 Hızlı Geçiş Tüneli - HAVAŞ
- 7 B300 Hızlı Geçiş Tüneli - HAVAŞ
- 8 B16 Pier Altı - İGA (Emniyet ve Uyumluluk)
- 9 T200 Tüneli BHS Doğu Girişi - TGS Yer Hizmetleri A.Ş
- 10 T200 Tüneli Güney Çıkışı - İGA (PBB Teknik)
- 11 T200 Tüneli Güney Çıkışı - ÇELEBİ Hava Servisi A.Ş
- 12 T100 Tüneli Mürettebat Çıkışı - İGA (Güvenlik)
- 13 D100 Hızlı Geçiş Tüneli Doğu Girişi - TGS Yer Hizmetleri A.Ş
- 14 D100 Hızlı Geçiş Tüneli Batı Çıkışı - FUGO Yer Hizmetleri A.Ş
- 15 D200 Hızlı Geçiş Tüneli - GÖZEN Güvenlik
- 16 D300 Hızlı Geçiş Tüneli - ÇELEBİ Hava Servisi A.Ş
- 17 D300 Hızlı Geçiş Tüneli - TGS Yer Hizmetleri A.Ş
- 18 D300 Hızlı Geçiş Tüneli - TGS Yer Hizmetleri A.Ş
- 19 D17 Pier Altı - TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş
- 20 D17 Pier Altı - İGA (Operasyon)
- 21 T300 Tüneli BHS Batı Girişi - THY Uçak Güvenlik
- 22 T300 Tüneli Güney Girişi - ÇELEBİ PBB
- 23 F100 Geçiş Tüneli - İGA (PBB)



Emniyet Eylem Grubu (EEG) 2022-07 toplantısında alınan kararlar gereğince;

- Firmaların sorumlu olduğu sigara içme alanlarına:
- En az 2 adet metal sigara küllükleri,
- En az 2 adet metal çöp kovası,
- En az 2 adet 6 kg'lık kuru kimyevi toz yangın tüpü yerleştirilmesi gerekmektedir.

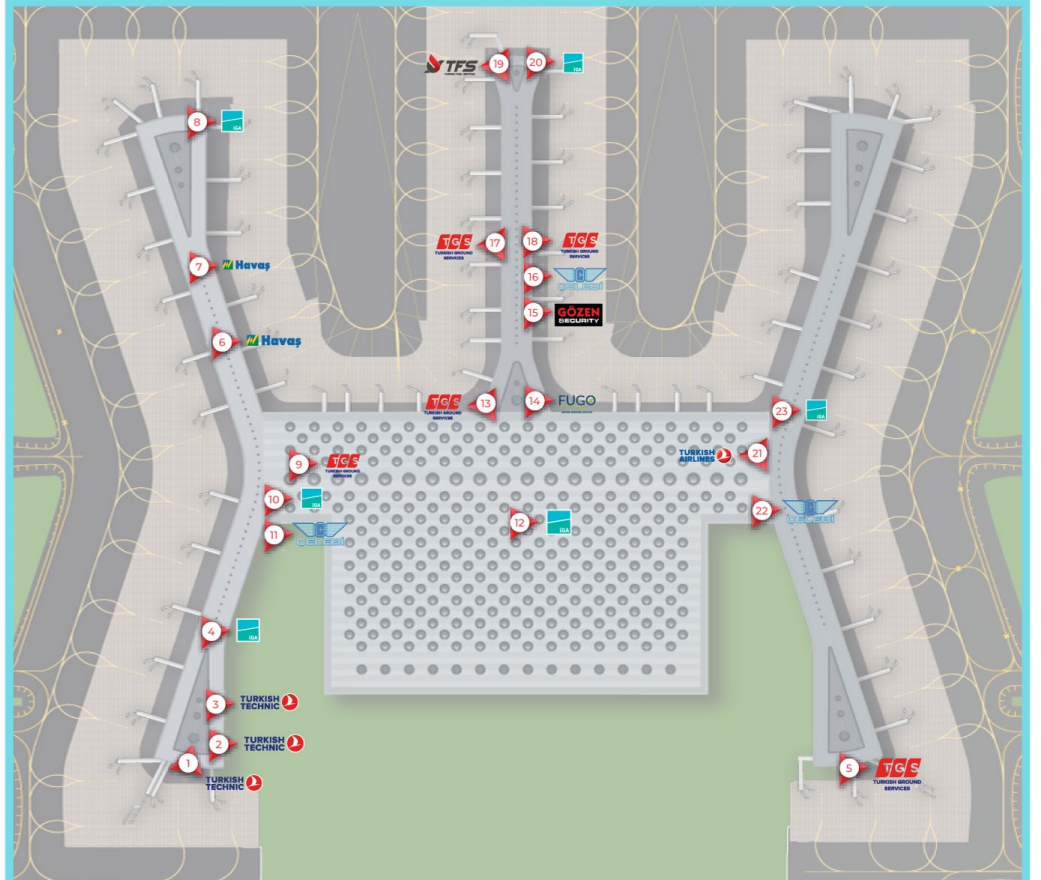

SİGARA İÇME ALANLARINDA;

EN AZ 2 ADET METAL SİGARA KÜLLÜKLERİ,

EN AZ 2 ADET METAL ÇÖP KOVASI,

EN AZ 2 ADET 6 KG'LIK KURU KİMYEVİ TOZ YANGIN TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.



SİGARA İÇME ALANLARINDA FOD OLUŞUMUNA KARŞI ÖNLEM ALMAYAN

KURUM/KURULUŞ VE PERSONELLER HAKKINDA İGA TARAFINDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.